

Table with columns: Descrição, Quantidade, Unidade, Valor, etc. for CD-EC. Includes a detailed list of electrical components and their costs.

QUADRO DE CARGAS - CD-EC SEM ESCALA

Table with columns: Descrição, Quantidade, Unidade, Valor, etc. for CD-AR. Includes a detailed list of electrical components and their costs.

QUADRO DE CARGAS - CD-AR SEM ESCALA

Table with columns: Descrição, Quantidade, Unidade, Valor, etc. for QGBT. Includes a detailed list of electrical components and their costs.

QUADRO GERAL DE CARGAS - QGBT SEM ESCALA

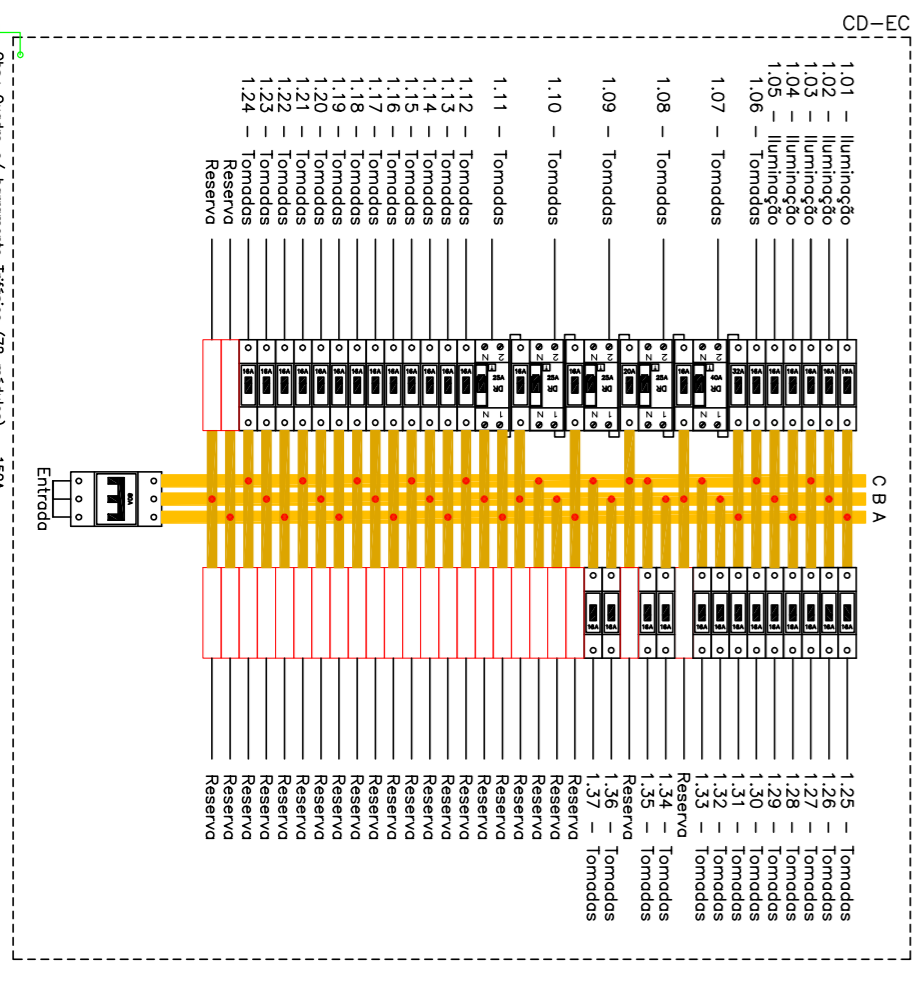


Table with columns: Descrição, Quantidade, Unidade, Valor, etc. for CD-EC. Includes a detailed list of electrical components and their costs.

QUADRO DE CARGAS - CD-EC SEM ESCALA

Table with columns: Descrição, Quantidade, Unidade, Valor, etc. for CD-AR. Includes a detailed list of electrical components and their costs.

QUADRO DE CARGAS - CD-AR SEM ESCALA

Table with columns: Descrição, Quantidade, Unidade, Valor, etc. for QGBT. Includes a detailed list of electrical components and their costs.

QUADRO GERAL DE CARGAS - QGBT SEM ESCALA

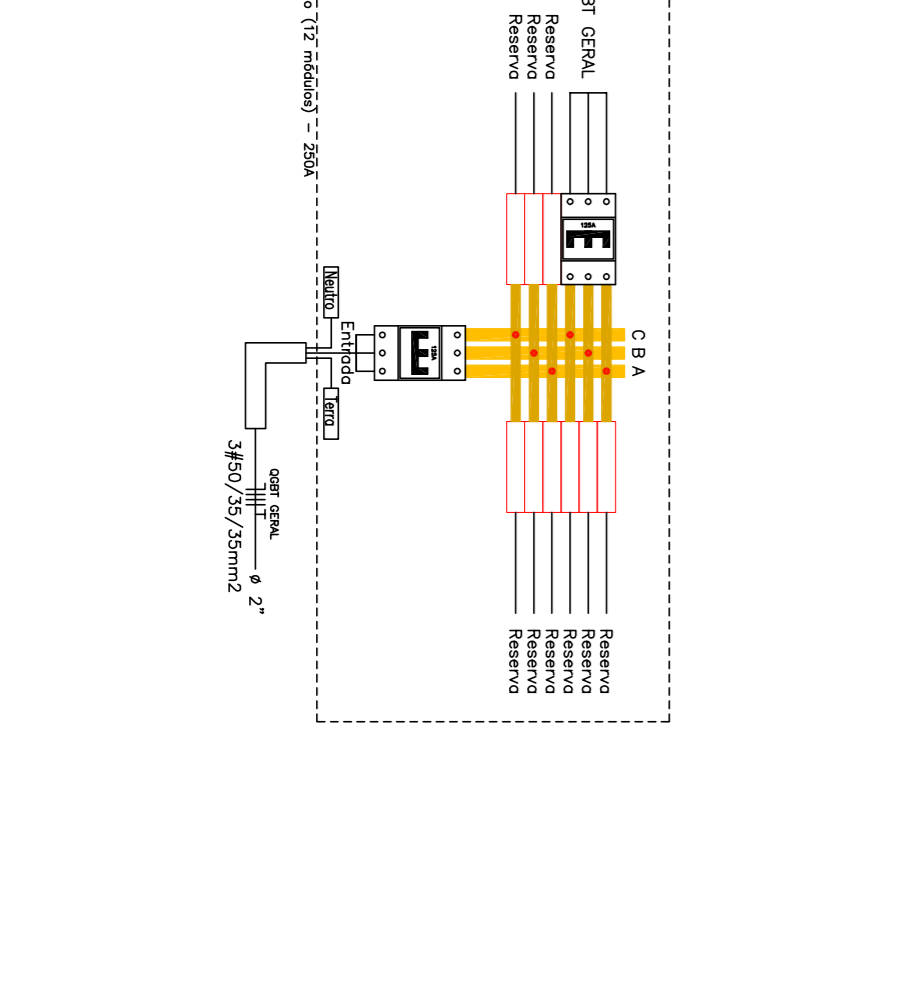


Table with columns: NÚMERO, DESCRIÇÃO, CÓDIGO. Lists project references and codes.

- NOTAS IMPORTANTES: 1 - O SISTEMA DE SUPRIMENTAÇÃO DOS ELÉTRICOS, FERRELOS E ELÉTRICOS SERÃO COM VERBAIS INSTALADOS A CADA 1,5M... 2 - CONDIÇÕES NÃO COMUNS ESTÃO CONSIDERADAS COMO PUC 450/750V, 25mm²... 3 - DUTOS FLEXÍVEIS NÃO COMUNS ESTÃO CONSIDERADOS COMO DE BRUNO 3/4" (20mm)...

Project information form including: PROJETO: Eng. Oberdan Svoizis; DATA: 29/11/2019; CLIENTE: Prefeitura Municipal de Copo Bonito do Sul; ENDEREÇO: Rua Manoel Teófilo, 409 - Bairro Centro.